


RZUT PIĘTRA  
stan projektowany  
skala 1:100

Istniejący budynek  
Szkoły Podstawowej nr 2  
niewchodzący  
w zakres opracowania

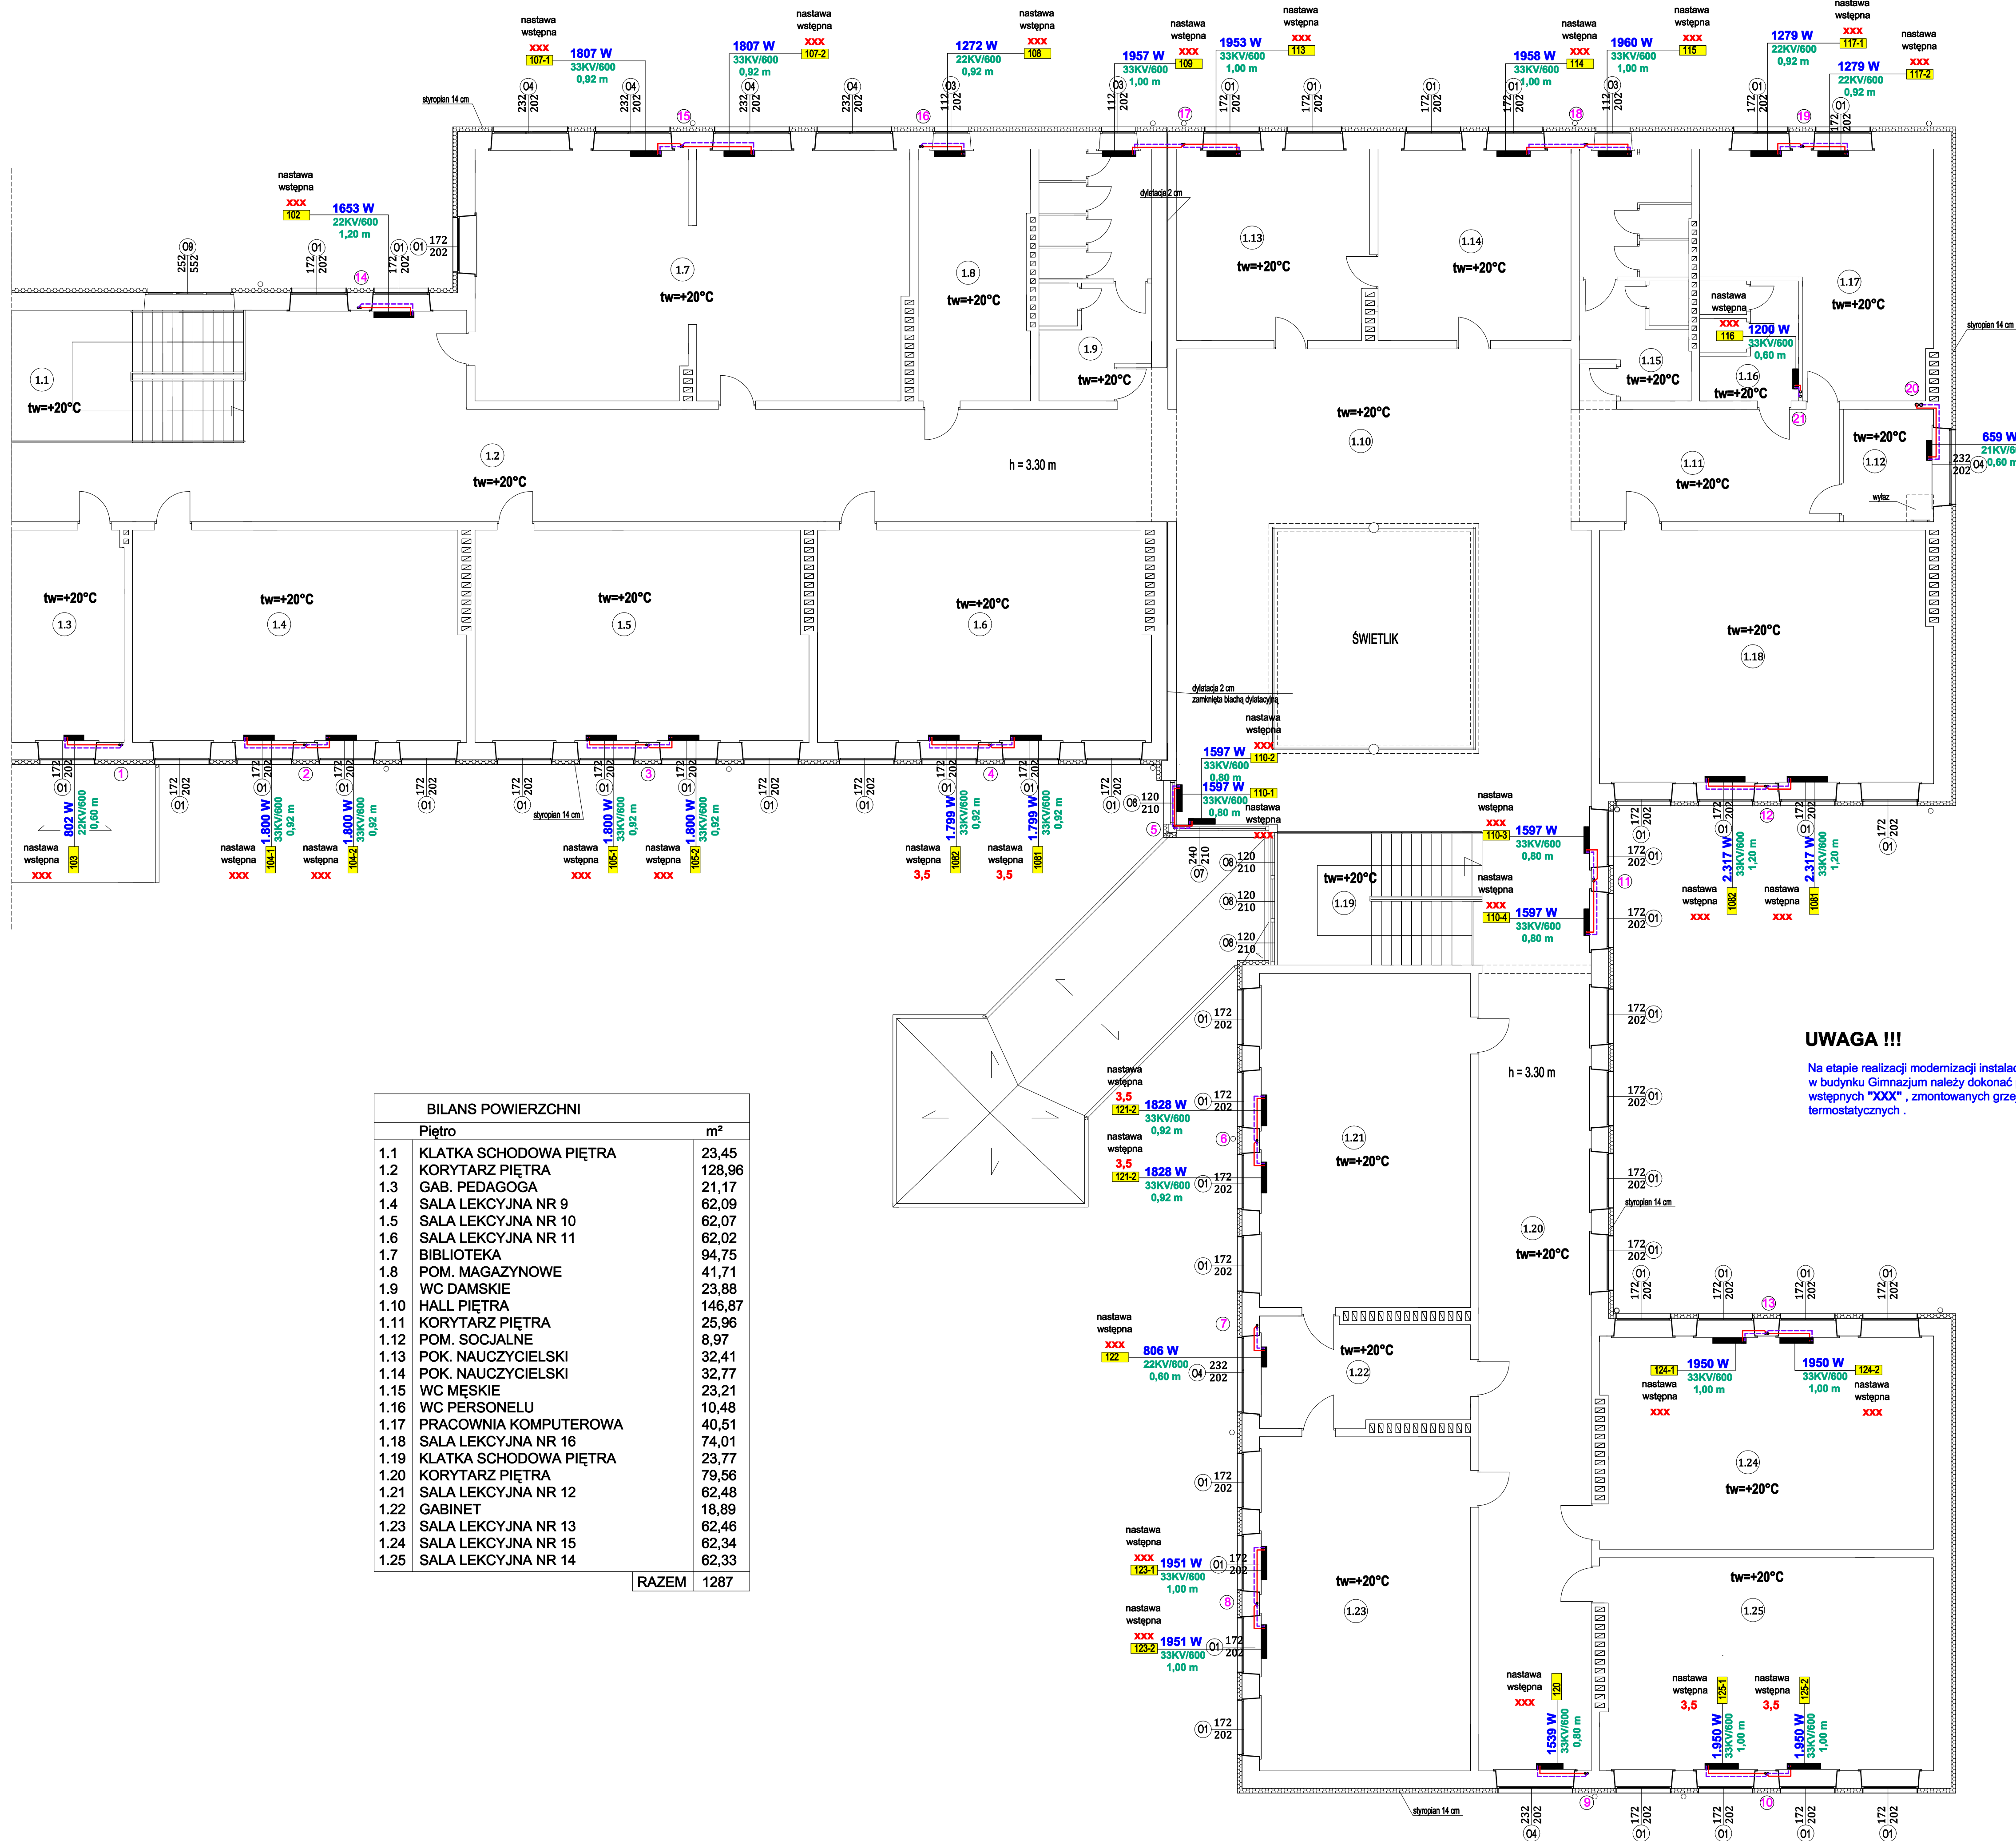

UWAGA !!!

Na etapie realizacji modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. w budynku Gimnazjum należy dokonać przeliczenia nastaw wstępnych "XXX", zmontowanych grzejnikowych zaworów termostatycznych.

Nazwa projektu	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. M. Kopernika w Kąkch Wrocławskich
Adres obiektu budowlanego	ul. Brzozowa 6, 55-080 Kąty Wrocławskie (działki nr 9/32, 10/1)
Tytuł(nazwa) rysunku	Instalacja wew.c.o. - rzut piętra
Skala rysunku	1:100
Funkcja	Inż. nazwisko i specjalność
Projektant	mgr inż. Tadeusz Kukuła
Specjalność techniczna	Specjalność techniczna - c.o.
Nr upr. bud.	190/04
Podpis i data	12 2015
Autorzy projektu	mgr Mateusz Kukuła