


Silnik pompy 2

Zasilanie i sterowanie układu
płukania rurociągu

Przepływomierz

Wyłączniki krańcowe drzwi szafy,
wiązki studni oraz komory zasilu

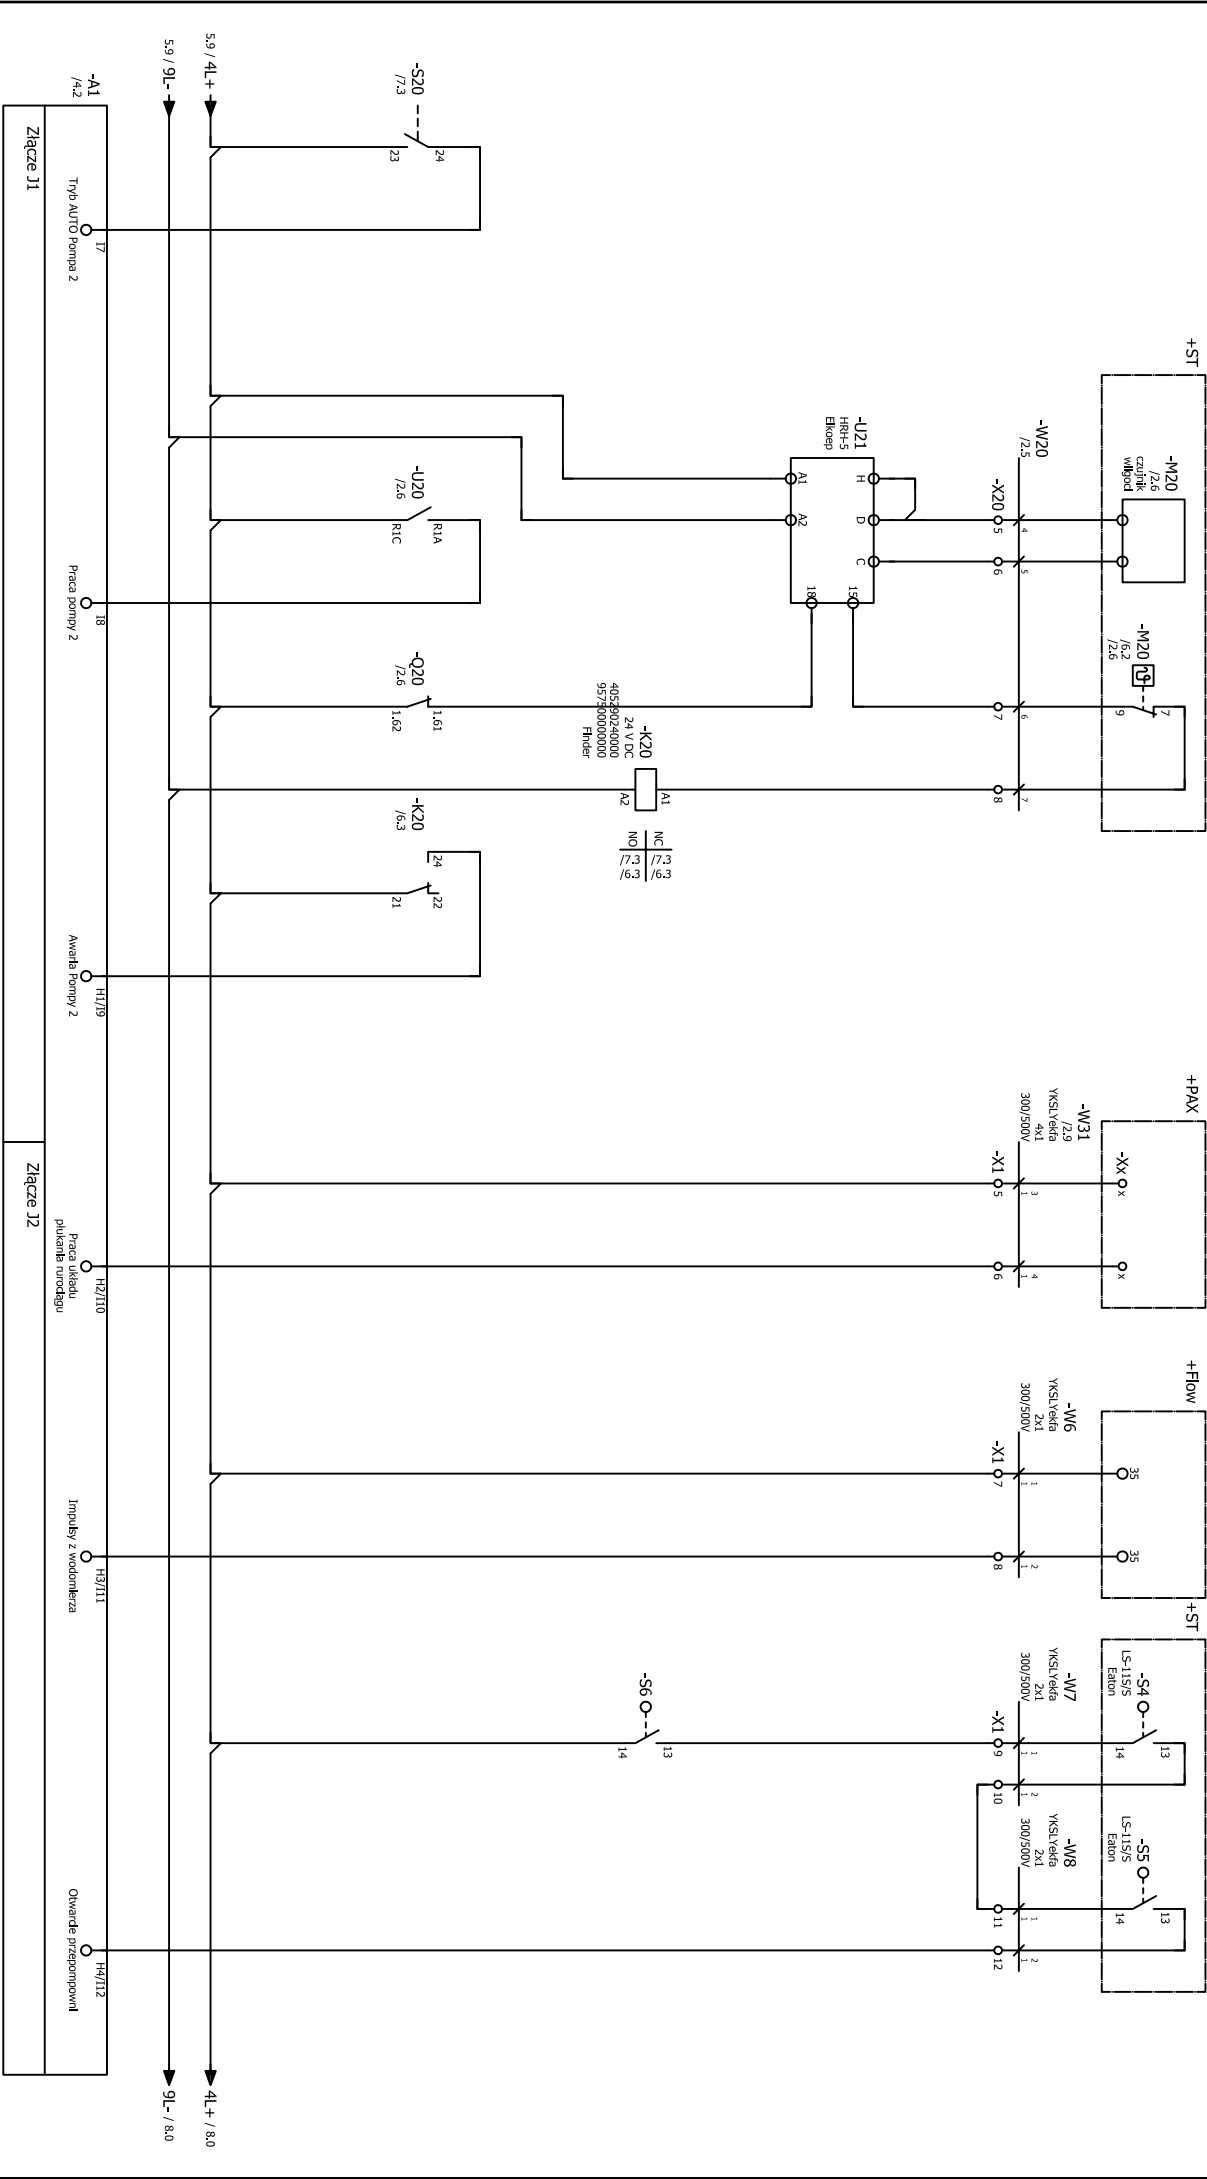

Tryb automatyczny pompy 2		Praca pompy 2		Awaria Pompy 2 do PLC		Płukanie rurociągu		Impulsy z przepływomierza		Otwarcie szafki AKP studni lub komory zasuw	
FORSYS sp. z o.o. S.K.A. ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław +48 603 09 710 +48 71 723 22 61		Budowa przepompowni ściekowej w miejscowościach Zybszów i Jaskółce									
		Typ: Podłączenie wejść binarnych									