




PRZEKRÓJ A-A




PRZEMÓJ B-B

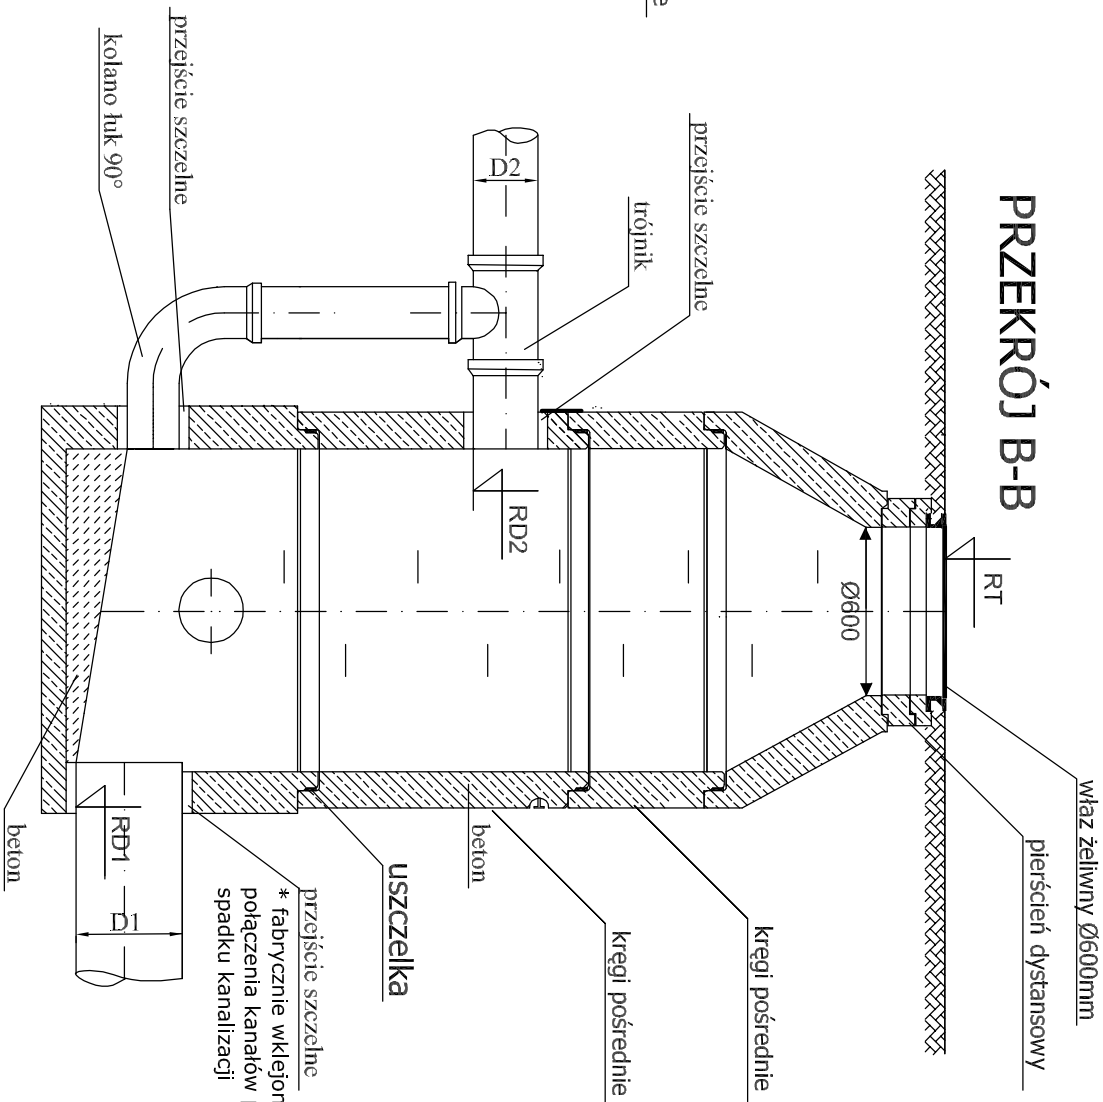

PRZĘKROJ POZIOMY



- * zewnętrzne rury spadowe stosować w przypadku włączenia kanału na wysokość ponad 0,5 m nad dnem kinety;
- * jeżeli kąty wejścia kanałów nie pozwoliła na wejścia kanałów, można zrezygnować z rur spadowych i zastosować wewnątrz stalowy deflektor ukierunkowujący przepływ ścieków

		<div>DFE EKORAJ Sp. z o.o.</div> <div>50-155 Wrocław, ul. Pułkyniego 1</div> <div>tel.: 071 342 82 05, fax.: 071 342 05 96</div>			
Inwestor: Gmina Kąty Wrocławskie ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie	Projektowała:	mgr inż. Katarzyna Sobko	116/01/DUW		
	Opracował:	mgr inż. Magdalena Jędrzejewska			
Branża: SANITARNIA	Nazwa rysunku:	Nazwa obiektu budowlanego: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie			
	Schemat studzienki betonowej 1000 i 1200 z kaskadą	Data	Skala		Nr rys.
	09.2014	-			8/S