


ul. Żeromskiego

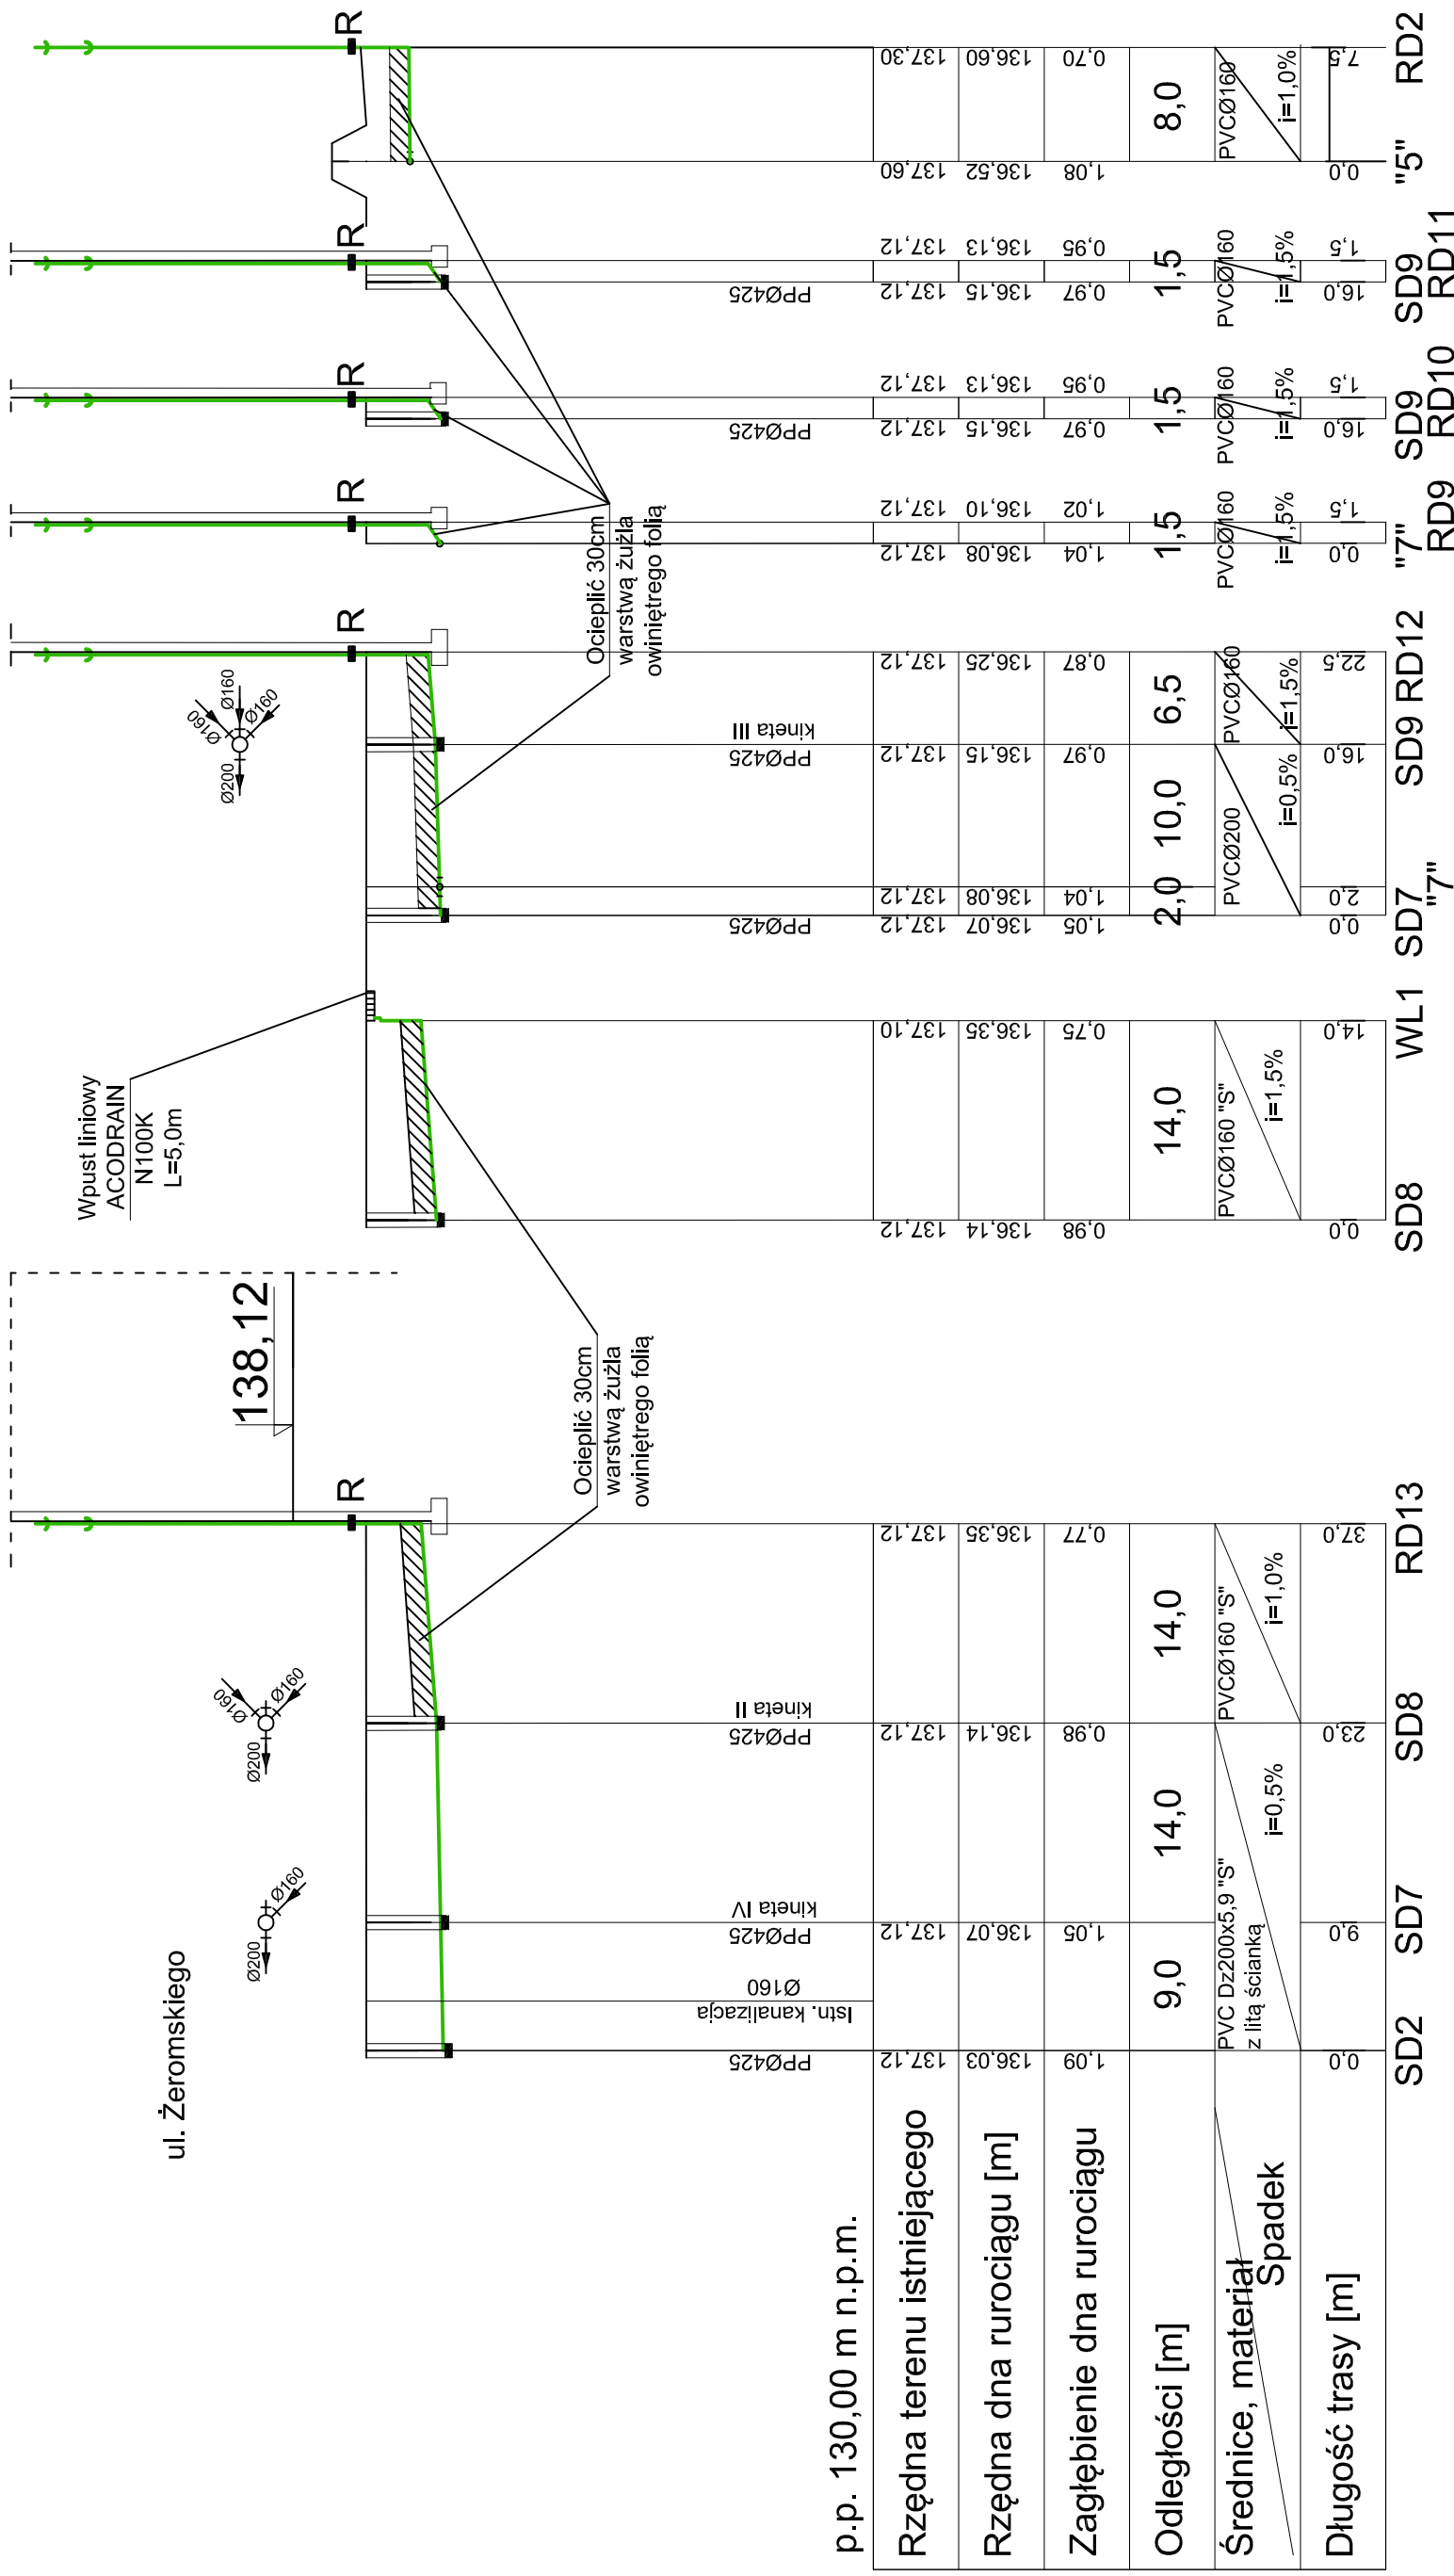

p.p. 130,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	136,03	137,12	136,07	137,12	136,15	137,12	136,25	137,12	136,08	137,12	136,10	137,12	136,13	137,12	136,13	137,12	136,52	137,60	136,60	137,30
Rzędna dna rurociągu [m]	1,09	1,05	1,05	0,98	0,77	0,98	0,75	0,87	1,04	1,02	0,97	0,97	0,95	0,95	0,95	0,97	1,08	0,70		
Zagłębienie dna rurociągu	0,0	0,0	0,0	23,0	37,0	23,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Odległości [m]	9,0	9,0	9,0	14,0	14,0	14,0	14,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Średnice, materiał	PVC Dz200x5,9 "S" z litą ścianką		PVCØ160 "S"		PVCØ160 "S"		PVCØ160 "S"		PVCØ160		PVCØ160		PVCØ160		PVCØ160		PVCØ160		PVCØ160	
Spadek	i=0,5%		i=0,5%		i=1,0%		i=1,5%		i=1,5%		i=1,5%		i=1,5%		i=1,5%		i=1,5%		i=1,0%	
Długość trasy [m]	0,0	9,0	9,0	23,0	37,0	23,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


SD2 SD7 SD8 RD13

SD8 WL1 SD7 "7"

SD9 RD12

"7" RD9 SD9 RD10 RD11

"5" RD2

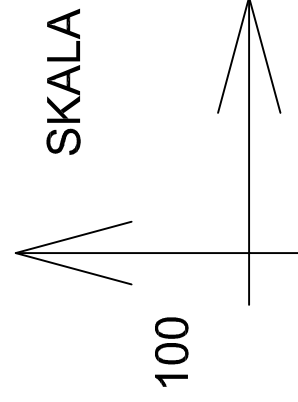

SKALA

100

500

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:500/100

JEDN. PROJEKTOWA: ABK-PROJEKT UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-267 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75		GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE UL. RYNEK - RATUSZ 1, 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik DZIAŁKA NR 49 arkusz 15 KĄTY WROCŁAWSKIE		12.2011
PROFIL KANALIZACJI DESZCZ.		1:500/100		3
PROJEKTANT: MGR INŻ. STANISŁAW KARASZ				UPR. NR 20175/ZG upr. projektowe Inst. sanitarne
ASYSTENT: MGR INŻ. MAREK KARASZ				
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. WIESŁAW MAZUREK				UPR. NR 14174/ZG upr. projektowe Inst. sanitarne
KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO: MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI				UPR. NR 790/ZG