



## Zbrojenie sciany fundam.


Lc=205,0 mb

\* Sciany fundamentowe zamiast pretów nr7 i 2 mogą być zbroj. siatkami Q221.

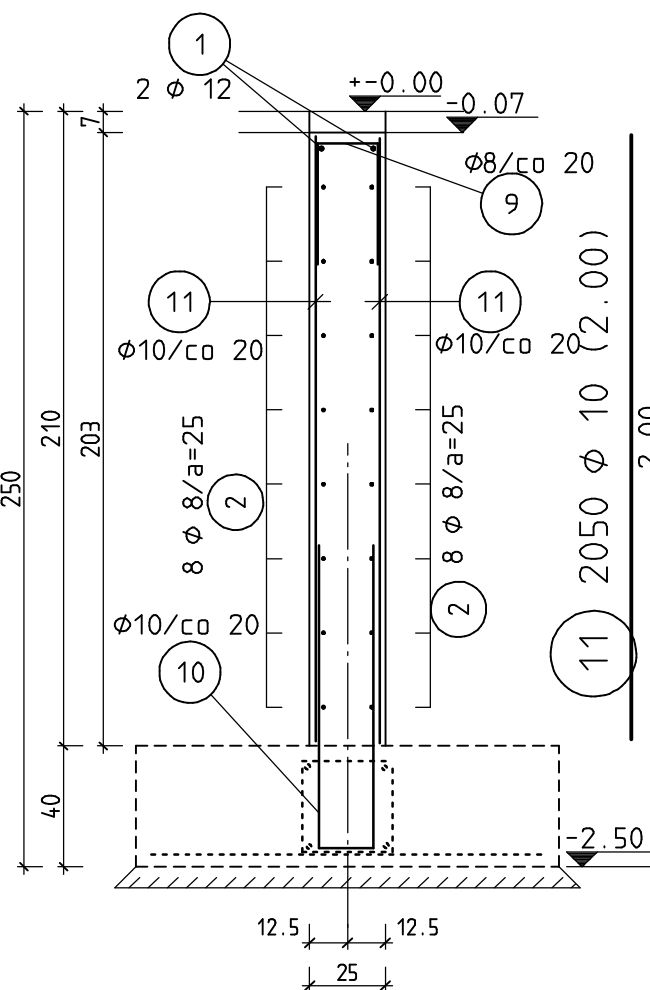


## Fundament F-1

Lc=69,0m




## Fundament F-2

Lc=61,20m




## Fundament F-3

Lc=53,50m




## Fundament F-4

Lc=21,50m



## Fundament F-5

Lc=13,0m



## UWAGA:

- Poziom posadowienia wynika z potrzeby ominięcia słabej warstwy gruntu.  
(warstwa Ia, typ C- piaski gliniaste, miękkoplastyczne).
- Lokalnie należy wymienić grunt nasypowy do poziomu warstwy nośnej - warstwa IIa, piaski średnie.  
Usunięty grunt nasypowy należy zastąpić chudym betonem.  
Nie można zastąpić go zagęszczoną pospółką lub piaskiem ze względu na możliwość niekontrolowanego dogęszczania na skutek wahań wody gruntowej.
- Podczas robót fundamentowych należy obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej - np. przy użyciu zestawu igłofiltrów.  
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu, gdyż może to spowodować powstanie zjawisk kurzkawkowych.

Poziom posadowienia = -2,50 m = 133,90 mnpm  
Poziom 0,00 = 136,40 mnpm

Beton C16/20 (B20)		Stal A-IIIN		Otulina: 4,5cm					
firma: <b>STANISŁAWSKI</b> Jerzy Stanisławski Siedliska ul. Półna 28, 65-760 Żduny, tel. 0 62 72 15 694, fax: 0 62 72 15 795 Pracownia ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax: 0 71 78 28 784 NIP: 621-000-19-77, REGON: 140922319									
projekt:	Budynek komunalny w Kątach Wrocławskich; dz. nr dz. nr 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11; 55-080 Kąty Wrocławskie;								
inwestor:	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie								
projektant: kontrola:	mgr inż. Wiktoria Nizińska, upr. nr 18/91/UW;								
opracował: kontrola:	mgr inż. Mirosław Niziński, upr. nr 236/91/UW;								
temat rysunku: <b>Fundamenty</b>									
branża:	konstrukcja	data:	marzec 2010	stadium:	PW	skala:	1:100/25	nr rys:	K-01