

PRZEKRÓJ NA TRASIE KANAŁU DESZCZ. DN 0,30, 0,25m PE SN 8


Skala 1 : 20

OBUDOWA PŁYTOWA typu SHB

STANDARD BOX SERIA 600

ROZPORY NR 0

Szerokość robocza B=983-1273

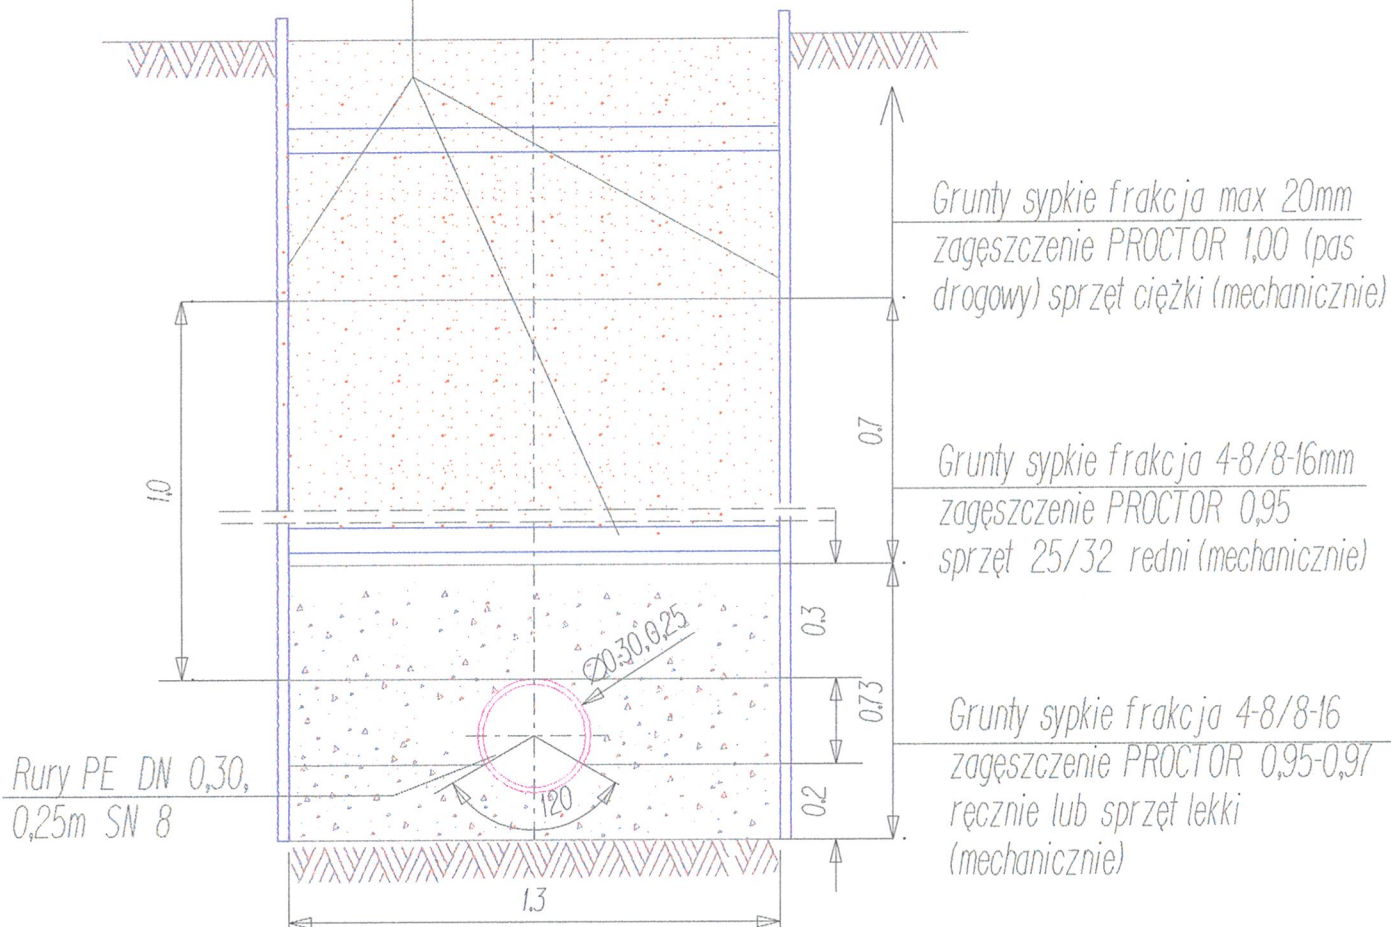

HAL-SAN ZAKŁAD PROJEKTOWY			UMOWA NR PRil 342/ 30/04
HALSKI ZBIGNIEW			
OBIEKT	KANALIZACJA DESZCZOWA-BUDOWA DROG NA OSIEDLU KWIATOWYM W KĄTACH WROCŁAWSKICH		NR RYS. 20
RYSUNEK	PRZEKRÓJ NA TRASIE KAN.DESZCZ.Dn 0,30,0,25m		NR ARCH.
STADIUM	PW		S - 3
PROJEKTANT			
NAZWISKO	PODPIS, DATA	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	SKALA
ZBIGNIEW HALSKI	03.2005	SANITARNA 97/79/WBPP	1:20