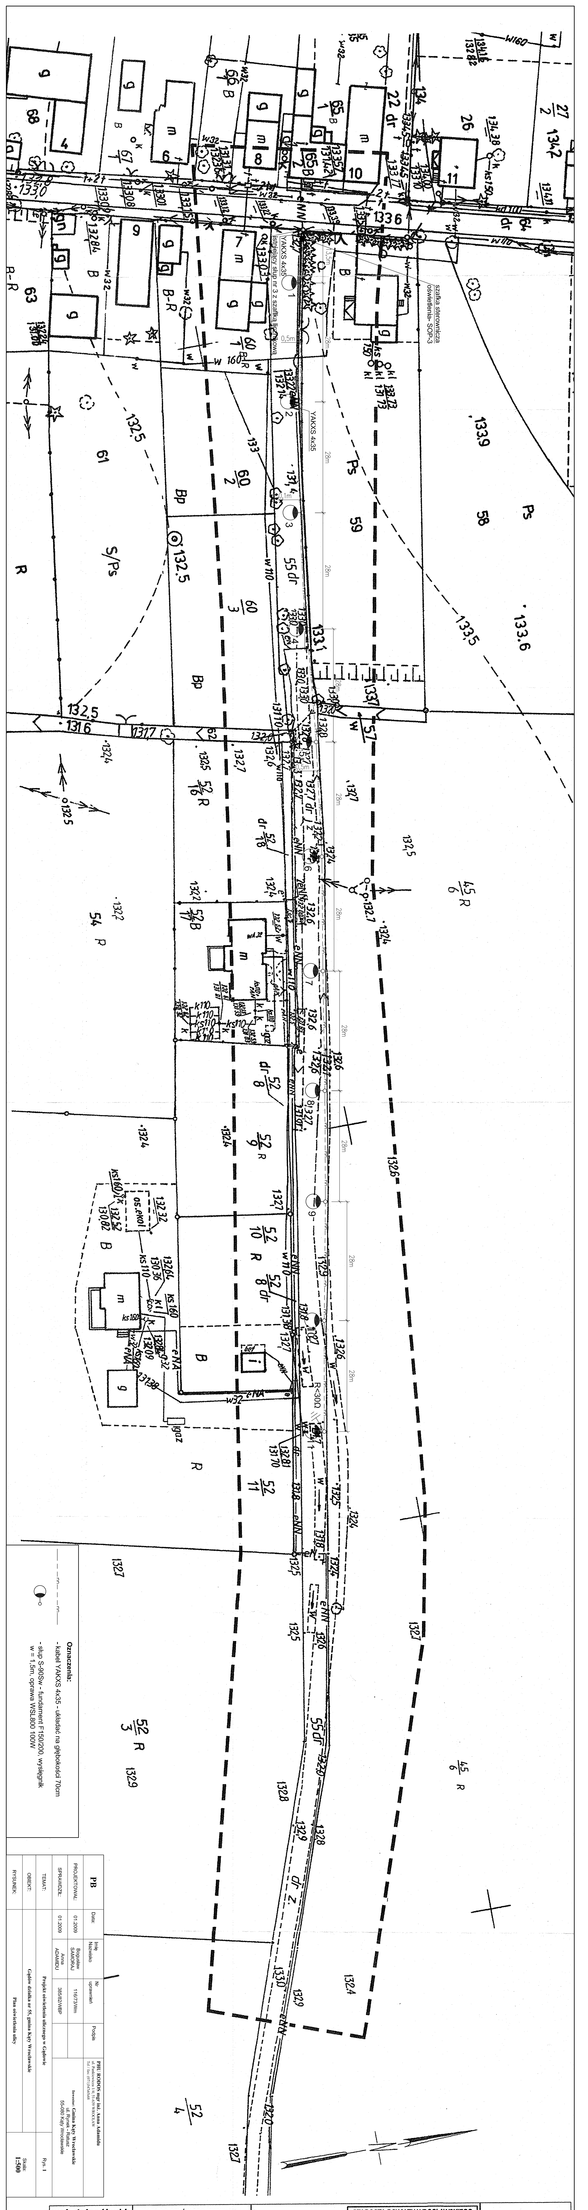
Oznaczenia:
- kabel YAKXS 4x35 - układać na głębokość 70cm
- rura ochronna DVK 50 - układać na głębokości 70cm w ciągu ulicy Kamienna
- studnia telekomunikacyjna (istniejąca) SDK-3
- studnia telekomunikacyjna (projektowana) SDK-3
- studnia telekomunikacyjna (projektowana) SDK-4
- ogrodzenie
- ogrodzenie do zachowania
- ogrodzenie do demontażu
- ogrodzenie do montażu
- ogrodzenie do przesunięcia
- ogrodzenie do przesunięcia z montażem
- ogrodzenie do przesunięcia z montażem
- ogrodzenie do przesunięcia z montażem