


TB (CZĘŚĆ 1)
3 N PE ~ 50 HZ, 400/230 V

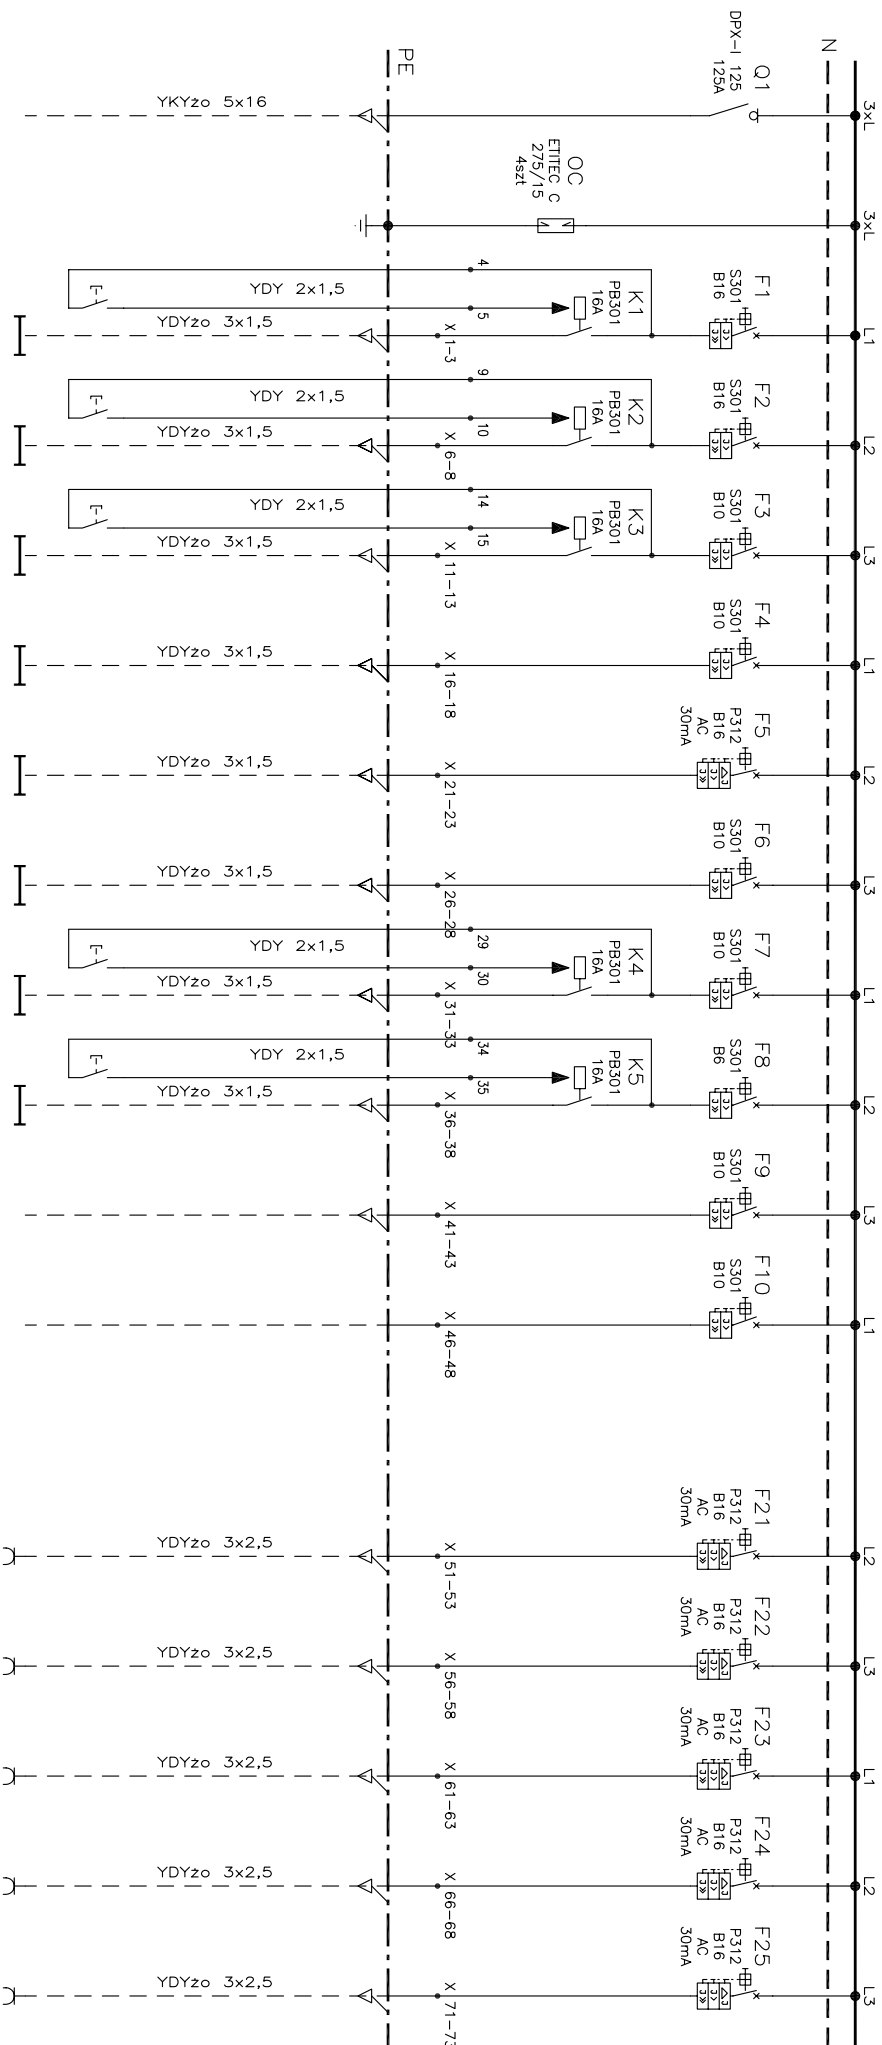

RODZAJ PRZECIWNOCY	1/11	1/11	1/3	1/6,1/7,1/6 1/4,1/5	1/13,1/12	1/2,1/4,1/1 1/8,1/9,1/10	1/11	1/11	Rezerwa	Rezerwa	1/11,1/13	1/12,1/11	1/12	1/12,1/4,1/2	1/3,1/4,1/5
OBWOÓD	ZASILANIE Z ROZDZ. RG PRZEPICOWY	OCHRONNIK OSWIETLLENIE OGÓLNE	OCHRONNIK OSWIETLLENIE OGÓLNE	OCHRONNIK OSWIETLLENIE OGÓLNE	OCHRONNIK OSWIETLLENIE OGÓLNE	OCHRONNIK OSWIETLLENIE OGÓLNE	OCHRONNIK OSWIETLLENIE OGÓLNE	OCHRONNIK OSWIETLLENIE OGÓLNE			GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE
Pz [kW]	17,3	0,9	0,9	0,4	0,51	0,55	0,55	0,45	0,45		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
In [A]	27,7	4,5	4,5	3,2	2,32	2,5	2,5	3,6	3,6		4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Id [A]	46	18	18	18	18	18	18	18	18		25	25	25	25	25

UWAGA :
ZACISKI NA PRZEWODY FAZOWE: DWUZACISKOWE 280-901 "SZARÉ" - WAGO
ZACISKI NA PRZEWODY NEUTRALNE: DWUZACISKOWE 280-904 "NIEBIESKIE" - WAGO
ZACISKI NA PRZEWODY OCHRONNE: DWUZACISKOWE 280-907 "ZIELONO-ZOLTE" - WAGO

Moc zainstalowana 38,3 kW
Moc zapotrzebowana 18,4 kW



GEAARILUSZ FRYG
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
I USŁUG BUDOWLANYCH

Biurowo
ul. DŁOWIANA 2/4#10 53-434 WRÓCLAW
TEL./FAX - 071 783-58-91 ; 071 796-76-00

INWESTOR :
GMINA KĄTÓ WRÓCLAWSKI
RYNEK - RATUSZ 1
55 - 080 KĄTÓ WRÓCLAWSKIE

ADRES :
SMOLEC ul. GŁÓWNA 47 GMINA KĄTÓ WRÓCLAWSKIE
DZ. NR 432/6 I 432/7 DBRĘB SMOLEC

TYTUŁ :
Schemat strukturalny rozdzielnic TB część 1

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jacek Zadrożny	262/00/DUW	01.09	CZĘŚĆ IE
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Witold Krysz	462/89/UW	01.09	

E-02